

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé

Alluvionnaire

Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat BI sauf fines III MBf < 10 (01/01/2020)

	d/2	d	D	1.4D	2D	Cg	f	FI	W
	2	4	6.3	9	12.5				
Etendue e		10	10						
V.S.S.+U	6	25	100				2.30	24	
V.S.S.	5	20	95				2.00	20	
V.S.I		10	85	98	100				
V.S.I.-U		5	80	97					

Partie informative

Résultats de production

du 22/06/21 au 28/09/21

	Date	Libellé Produit	2	4	6.3	9	12.5	Cg	f	FI	W
LABO-2125TC02	22/06/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	14	93	100	100		0.61		1.0
LABO-2126TC02	29/06/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	15	91	100	100		0.55		1.3
LABO-2127TC02	06/07/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	12	88	100	100	C95/1	0.62	17	1.3
LABO-2128TC02	13/07/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	2	11	87	100	100		0.46		0.7
LABO-2129TC02	20/07/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	4	16	93	100	100		0.69		0.7
LABO-2130TC02	27/07/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	13	92	100	100		0.78		1.2
LABO-2131TC02	03/08/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	12	89	100	100	C95/1	0.67	18	1.0
LABO-2132TC02	10/08/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	13	94	100	100		0.76		1.2
LABO-2133TC02	17/08/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	15	88	100	100		0.73		1.0
LABO-2134TC02	24/08/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	4	17	94	100	100		0.91		1.0
LABO-2135TC02	31/08/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	14	90	100	100		0.61		1.1
LABO-2136TC02	07/09/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	1	13	86	100	100	C95/1	0.49	17	1.2
LABO-2137TC02	14/09/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	2	13	86	100	100		0.48		1.3
LABO-2138TC02	21/09/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	3	12	88	100	100		0.58		0.7
LABO-2139TC02	28/09/2021	Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé	2	15	88	100	100		0.63		1.1


Maximum	4	17	94	100	100	C95/1	0.91	18	1.3
Xf+1.25xEcart-types	4	16	93	100	100		0.79		1.3
Moyenne Xf	3	14	90	100	100	C95/1	0.64	17	1.1
Xf-1.25xEcart-types	2	12	86	100	100		0.48		0.8
Minimum	1	11	86	100	100	C95/1	0.46	17	0.7
Ecart-type	0.7	1.5	2.9	0.0	0.0	0.000	0.120	0.0	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	3	15	3	15
Coeff.de variation	26.62	11.17	3.23	0.00	0.00		19.33		19.89
Catégorie NF P 18545/08	I	I	I	I	I		III	I	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 4/6.3 Concassé Non Lavé

Alluvionnaire

Concassé

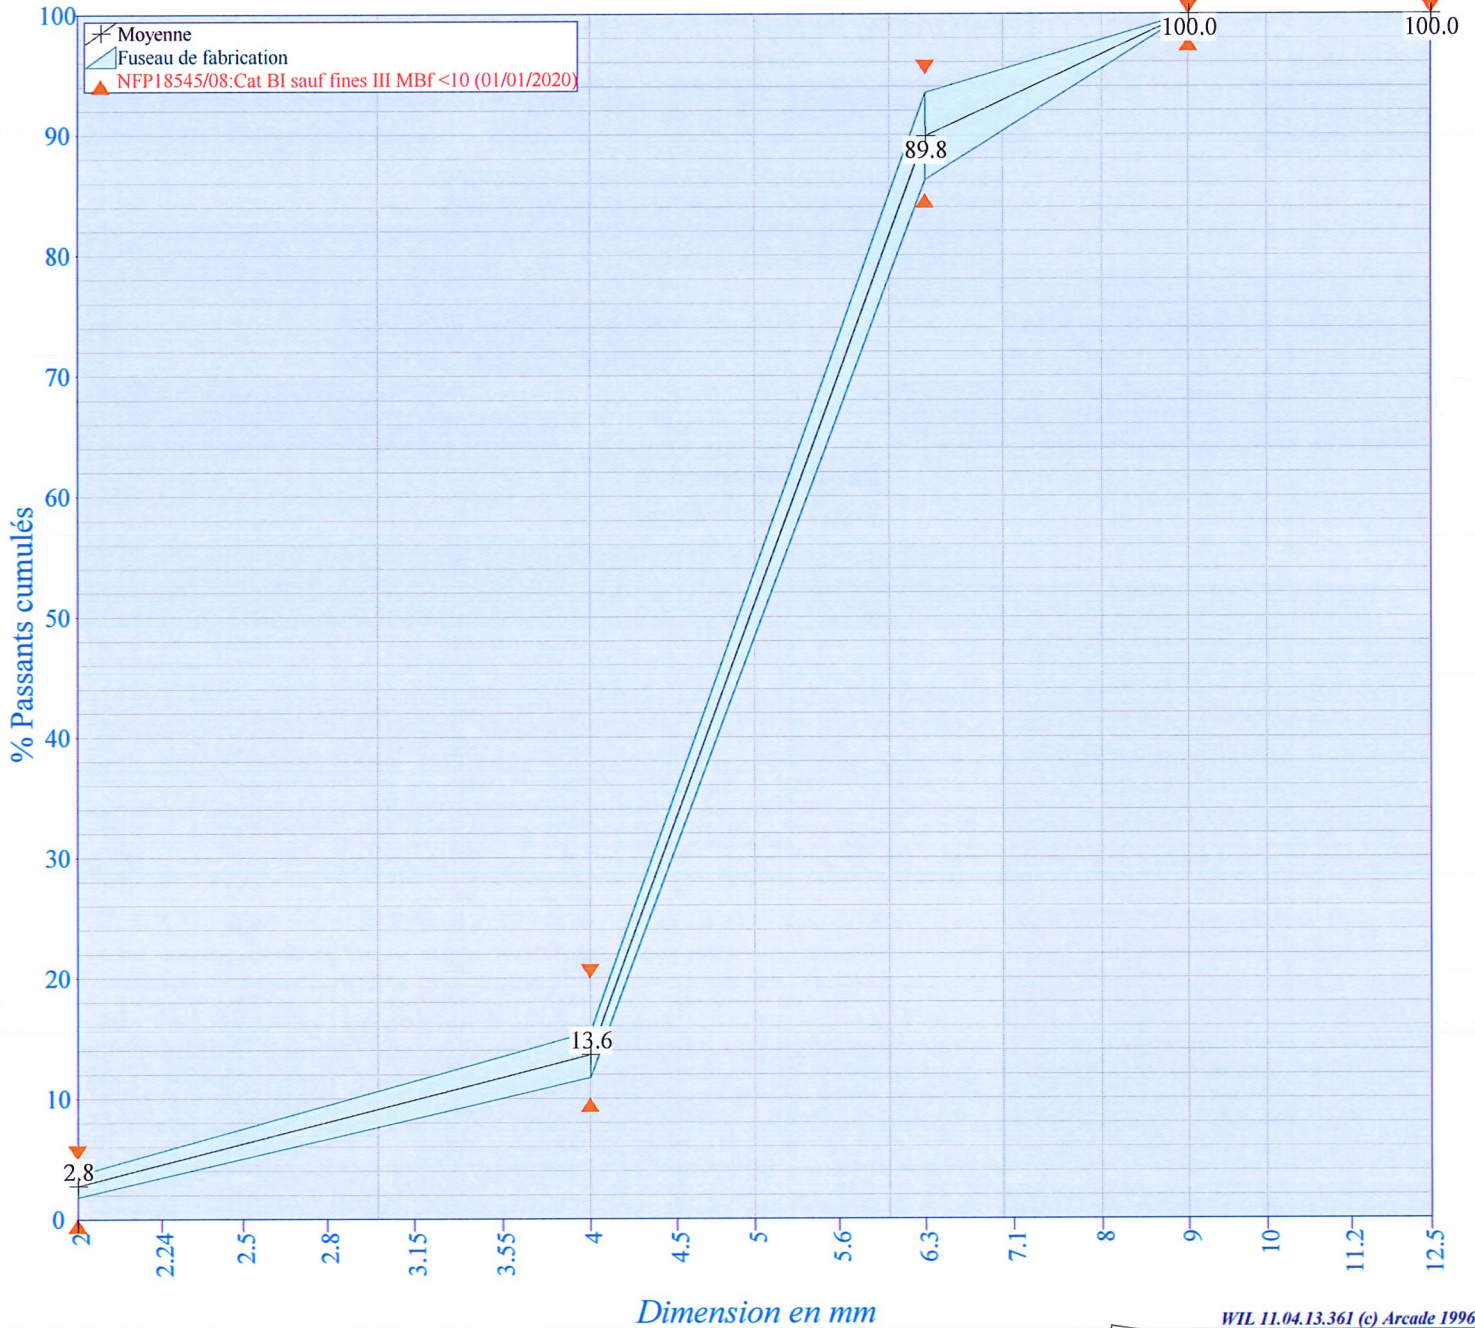

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD
TEGRAL S.A.S
Route de Bantzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58