

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 10/20 Concassé Non Lavé

Alluvionnaire

Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NFP 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat I (01/10/2011)

| | 0.063 | d/2 5 | d 10 | D/1.4 14 | D 20 | 1.4D 28 | 2D 40 | Cg | f | FI | MBF | W |
|-----------|-------|----------|---------|-------------|---------|------------|----------|----|------|----|-------|---|
| Etendue e | | | 10 | 30 | 10 | | | | | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | 25 | 92 | 100 | | | | 1.30 | 29 | 12.00 | |
| V.S.S. | 2.0 | 5 | 20 | 80 | 99 | | | | 1.00 | 25 | 10.00 | |
| V.S.I. | | | 0 | 20 | 85 | 98 | 100 | | | | | |
| V.S.I.-U | | | 0 | 8 | 80 | 97 | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 03/03/20 au 21/09/21


| | Date | Libellé Produit | 0.063 | 5 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | Cg | f | FI | MBF | W |
|-----------------------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|
| LABO-2010C04 | 03/03/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.5 | 1 | 5 | 42 | 98 | 100 | 100 | C50/10 | 0.48 | 7 | | 0.2 |
| LABO-2019C04 | 05/05/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.5 | 1 | 5 | 45 | 95 | 100 | 100 | C50/10 | 0.46 | 8 | | 0.2 |
| LABO-2023C04 | 03/06/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 6 | 47 | 97 | 100 | 100 | C50/10 | 0.39 | 7 | | 0.3 |
| LABO-2029C04 | 16/07/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.5 | 4 | 12 | 46 | 98 | 100 | 100 | C50/10 | 0.47 | 7 | | 0.3 |
| LABO-2035C04 | 25/08/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.5 | 1 | 5 | 40 | 95 | 100 | 100 | C50/10 | 0.47 | 8 | | 0.3 |
| LABO-2040C04 | 29/09/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 5 | 38 | 98 | 100 | 100 | C50/10 | 0.42 | 7 | | 0.3 |
| LABO-2041C04 | 06/10/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.3 | 1 | 7 | 46 | 95 | 100 | 100 | C50/10 | 0.33 | 7 | | 0.2 |
| LABO-2047C04 | 17/11/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.6 | 1 | 8 | 40 | 93 | 100 | 100 | C50/10 | 0.56 | 5 | 3.30 | 0.2 |
| LABO-2050C04 | 08/12/2020 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.5 | 1 | 9 | 40 | 94 | 100 | 100 | C50/10 | 0.45 | 7 | | 0.3 |
| LABO-2105C04 | 02/02/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 6 | 44 | 96 | 100 | 100 | C50/10 | 0.44 | 6 | | 0.3 |
| LABO-2112C04 | 23/03/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 7 | 39 | 92 | 100 | 100 | C50/10 | 0.38 | 7 | | 0.2 |
| LABO-2118C04 | 04/05/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.3 | 1 | 4 | 43 | 96 | 100 | 100 | C50/10 | 0.34 | 7 | | 0.3 |
| LABO-2127C04 | 06/07/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 6 | 37 | 93 | 100 | 100 | C50/10 | 0.38 | 6 | | 0.5 |
| LABO-2132C04 | 10/08/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 7 | 40 | 95 | 100 | 100 | C50/10 | 0.37 | 6 | | 0.3 |
| LABO-2138C04 | 21/09/2021 | Gravier 10/20 Concassé Non Lavé | 0.4 | 1 | 4 | 41 | 93 | 100 | 100 | C50/10 | 0.41 | 6 | | 0.3 |
| Maximum | | | 0.6 | 4 | 12 | 47 | 98 | 100 | 100 | C50/10 | 0.56 | 8 | | 0.5 |
| Xf+1.25xEcart-types | | | 0.5 | 2 | 9 | 46 | 98 | 100 | 100 | C50/10 | 0.50 | 8 | | 0.4 |
| Moyenne Xf | | | 0.4 | 1 | 6 | 42 | 95 | 100 | 100 | C50/10 | 0.42 | 7 | 3.30 | 0.3 |
| Xf-1.25xEcart-types | | | 0.3 | 0 | 4 | 38 | 93 | 100 | 100 | C50/10 | 0.35 | 6 | | 0.2 |
| Minimum | | | 0.3 | 1 | 4 | 37 | 92 | 100 | 100 | C50/10 | 0.33 | 5 | | 0.2 |
| Ecart-type | | | 0.06 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.060 | 1.0 | | 0.10 |
| Nombre de résultats | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| Coeff.de variation | | | 14.35 | 55.03 | 32.49 | 7.14 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 11.86 | | 25.20 |
| Catégorie NFP18545/08 | | | | I | I | I | I | I | I | | I | I | | |

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 10/20 Concassé Non Lavé

Alluvionnaire

Concassé

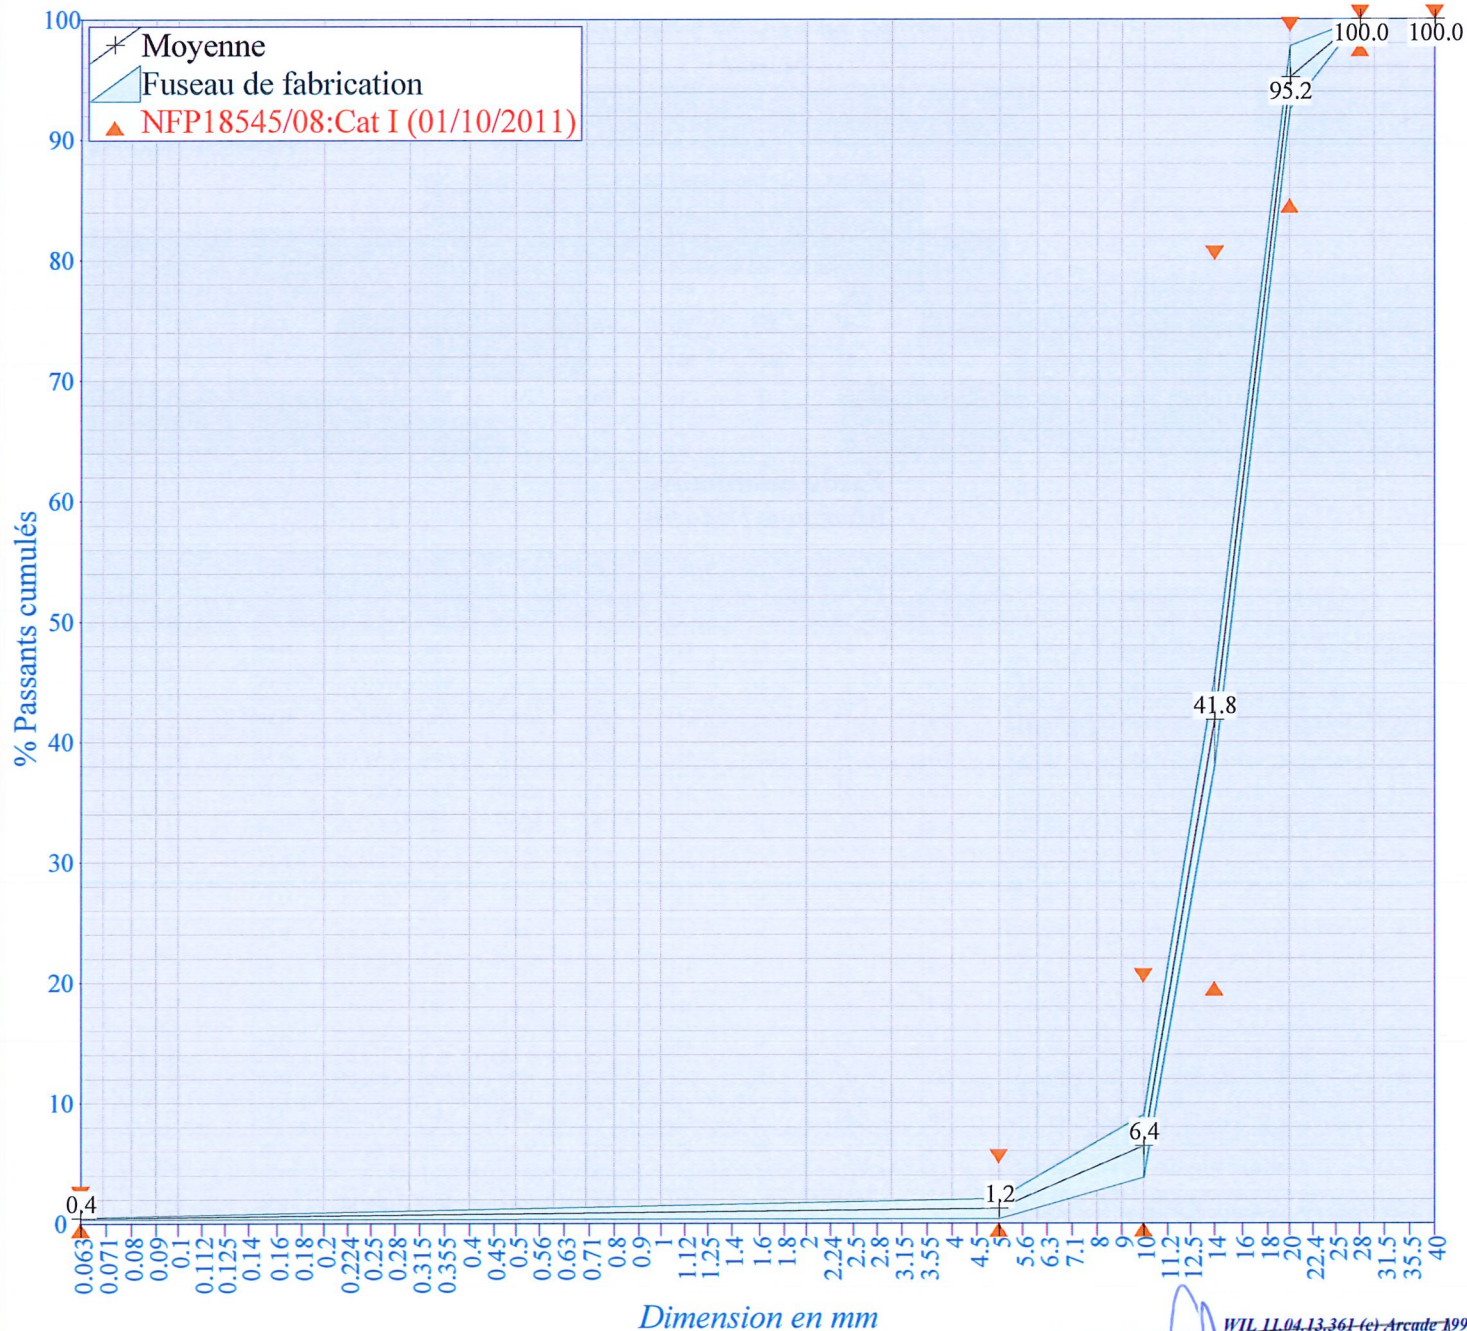

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD
Route de Bantzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tel. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58