

Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM

Granulats : Gravillon 16/22.4 roulé lavé

Alluvionnaire

Recomposé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Cat A (01/01/2020)

	0.063	d/2 8	d 16	D 22.4	1.4D 31.5	2D 45	f	FI	W	SN_Cg
Etendue e			15	15						
V.S.S.+U	1.8	6	25	100			1.80	24		
V.S.S.	1.5	5	20	95			1.50	20		E1(10.00)
V.S.I.			5	80	98	100				
V.S.I.-U			0	75	97					

Partie informative

Résultats de production

du 16/11/21 au 29/03/22


Date	Libellé Produit	0.063	8	16	22.4	31.5	45	f	FI	W	SN_Cg	
LABO-2146SR06	16/11/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	6	82	100	100	0.11		1.0	
LABO-2147SR06	23/11/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	8	85	100	100	0.14		1.0	
LABO-2148SR06	30/11/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	7	88	100	100	0.13		1.2	
LABO-2149SR06	07/12/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	7	81	100	100	0.11	11	1.2	E1(0.61)
LABO-2150SR06	14/12/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	0	7	87	100	100	0.11		1.1	
LABO-2151SR06	21/12/2021	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	7	83	100	100	0.12		0.9	
LABO-2205SR06	02/02/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	0	11	81	100	100	0.07	11	1.3	E1(0.55)
LABO-2206SR06	08/02/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	0	9	82	100	100	0.12		0.5	
LABO-2207SR06	15/02/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	8	84	100	100	0.14		1.4	
LABO-2208SR06	22/02/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	7	83	100	100	0.14		1.1	
LABO-2209SR06	01/03/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	9	86	100	100	0.15	10	0.9	E1(1.25)
LABO-2210SR06	08/03/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	7	81	100	100	0.11		1.2	
LABO-2211SR06	15/03/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	6	82	100	100	0.12		0.9	
LABO-2212SR06	22/03/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.1	1	5	81	100	100	0.11		0.9	
LABO-2213SR06	29/03/2022	Gravillon 16/22.4 roulé lavé	0.2	1	7	84	100	100	0.16		1.1	
Maximum		0.2	1	11	88	100	100	0.16	11	1.4	E1(1.25)	
Xf+1.25xEcart-types		0.2	1	9	86	100	100	0.15		1.3		
Moyenne Xf		0.1	1	8	83	100	100	0.12	11	1.0	E1(0.80)	
Xf-1.25xEcart-types		0.1	0	6	80	100	100	0.10		0.8		
Minimum		0.1	0	5	81	100	100	0.07	10	0.5	E1(0.55)	
Ecart-type		0.02	0.2	1.5	2.4	0.0	0.0	0.020	0.0	0.20	0.317	
Nombre de résultats		15	15	15	15	15	15	15	3	15	3	
Coeff.de variation		17.90	29.08	19.88	2.84	0.00	0.00	17.90		19.75		
Catégorie NF P18545/10		A	A	A	A	A	A	A	A			

Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM

Granulats : Gravillon 16/22.4 roulé lavé

Alluvionnaire

Recomposé

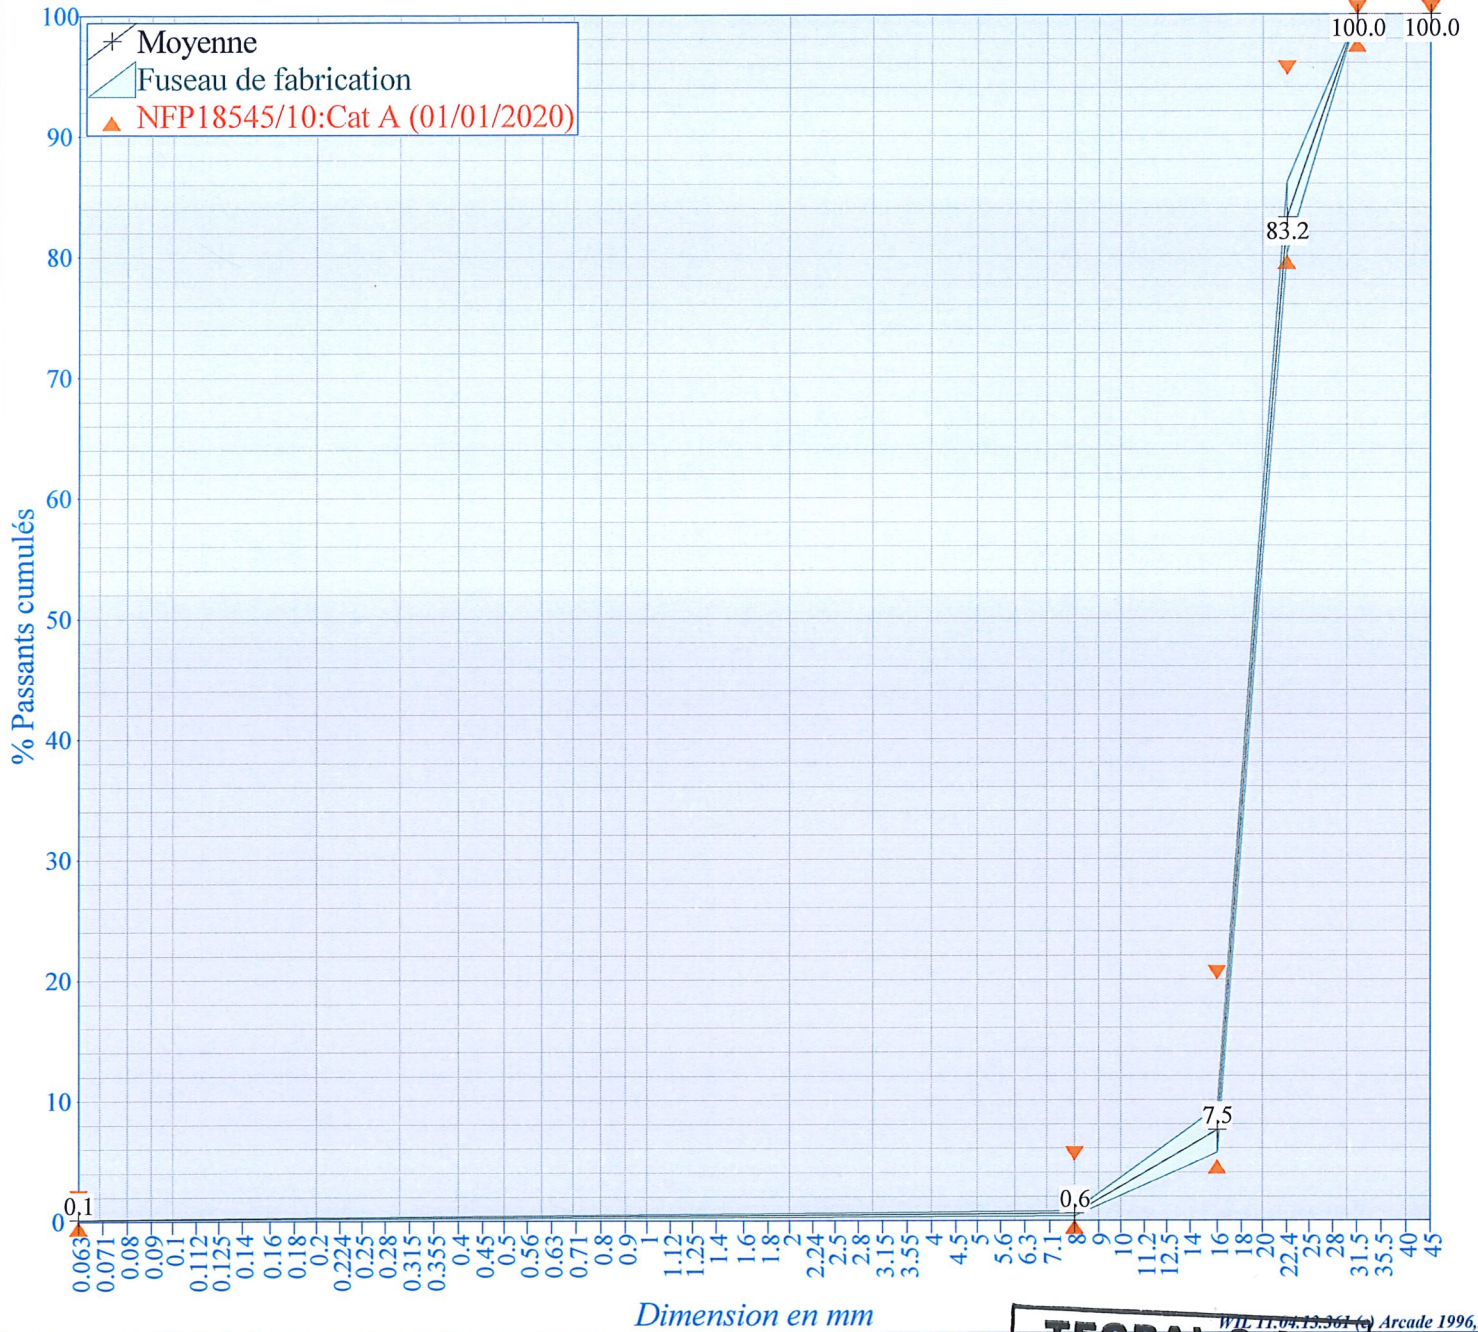

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018
TEGRAL S.A.S
LE LABORATOIRE D. GIRARD
Route de Bantzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58