

Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM

Granulats : Gravillon 8/16 roulé lavé

Alluvionnaire

Roulé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Cat A (01/10/2018)

	0.063	d/2 4	d 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	f	FI	W	SN_Cg
Etendue e			15	15						
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			1.80	24		
V.S.S.	1.5	5	15	99			1.50	20		
V.S.I.		0	0	84	98	100				
V.S.I.-U		0	0	79	97					

Partie informative

Résultats de production

du 15/03/22 au 20/06/22

	Date	Libellé Produit	0.063	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	W	SN_Cg
LABO-2211SR05	15/03/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	1	6	92	100	100	0.15		1.8	
LABO-2212SR05	22/03/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	1	4	87	100	100	0.12		1.8	
LABO-2213SR05	29/03/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	1	6	89	100	100	0.14		1.7	
LABO-2214SR05	05/04/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.2	0	0	87	100	100	0.18	16	0.7	E1(2.31)
LABO-2215SR05	12/04/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	99	100	100	0.11		0.8	
LABO-2216SR05	23/04/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	99	100	100	0.08		1.5	
LABO-2217SR05	26/04/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	98	100	100	0.12		1.0	
LABO-2218SR05	03/05/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.2	0	4	99	100	100	0.18	16	1.2	E1(1.05)
LABO-2219SR05	10/05/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	4	98	100	100	0.09		0.8	
LABO-2220SR05	17/05/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	99	100	100	0.11		1.0	
LABO-2221SR05	24/05/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	5	98	100	100	0.07		0.9	
LABO-2222SR05	31/05/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	98	100	100	0.09		1.3	
LABO-2223SR05	08/06/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	4	99	100	100	0.11	14	1.1	E1(1.21)
LABO-2224SR05	14/06/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.1	0	3	98	100	100	0.08		1.1	
LABO-2225SR05	20/06/2022	Gravillon 8/16 roulé lavé	0.0	0	2	99	100	100	0.02		1.5	


Maximum	0.2	1	6	99	100	100	0.18	16	1.8	E1(2.31)
Xf+1.25xEcart-types	0.2	1	5	100	100	100	0.16		1.7	
Moyenne Xf	0.1	0	4	96	100	100	0.11	15	1.2	E1(1.52)
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	90	100	100	0.06		0.7	
Minimum	0.0	0	0	87	100	100	0.02	14	0.7	E1(1.05)
Ecart-type	0.04	0.3	1.5	4.6	0.0	0.0	0.040	1.0	0.40	0.560
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	3	15	3
Coeff.de variation	38.86	66.22	42.13	4.76	0.00	0.00	38.86		31.00	
Catégorie NF P18545/10	A	A	A	D	A	A	A	A		

Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM

Granulats : Gravillon 8/16 roulé lavé

Alluvionnaire

Roulé

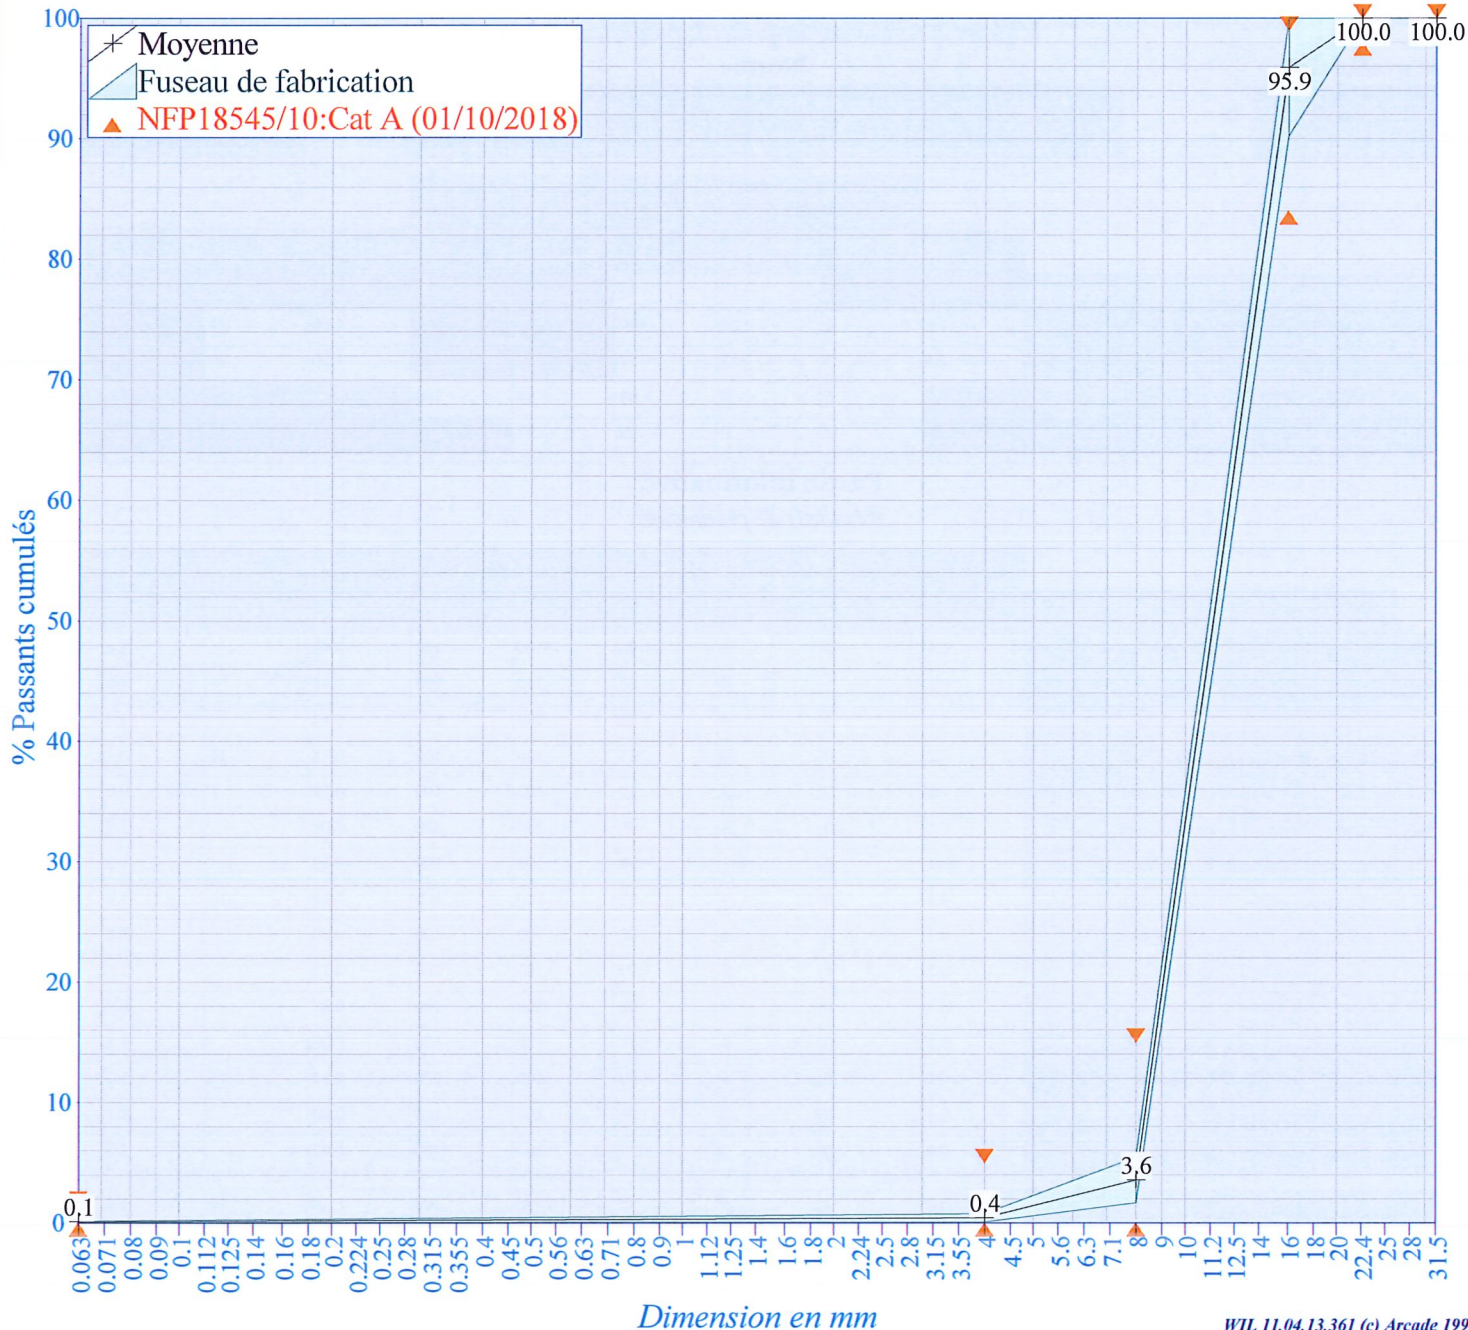

WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD

TEGRAL S.A.S
Route de Bantzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58